Limotec
Perfection in Detection

C.I.E. MD2400 – BEKNOPTE BEDIENING IN GEVAL VAN EEN BRANDALARM

OP HET EVENEMENTENSCHERM VAN DE C.I.E. MD2400 WORDT DE VOLGENDE INFORMATIE GETOOND

BRANDALARM [1] Magazijn
3 Opslag 1/3
BRANDALARM [4] Burelen
12 Secretariaat 3/3

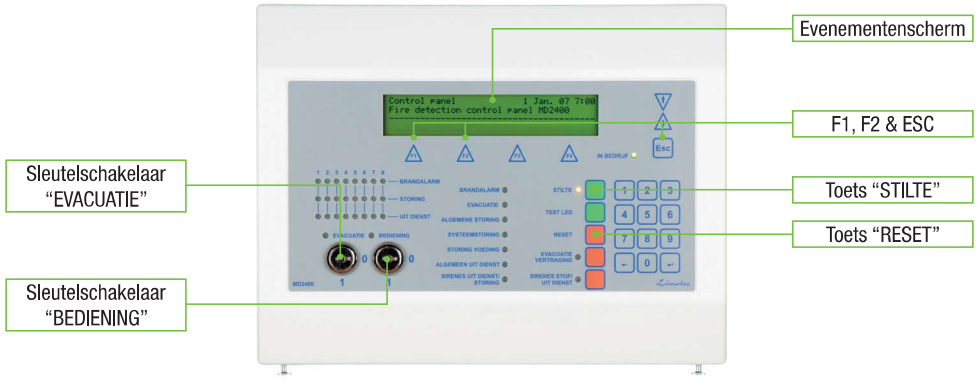

VERTRAGINGSTIJDEN

Evacuatie-Reactietijd (*): 1 tot 9 minuten	De evacuatie-reactietijd is de tijd tussen het melden van een brandalarm op de C.I.E. MD2400 en het aanvaarden van het alarm via de toets "STILTE" op de MD2400 bedieningsconsole. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de reactietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure.
Evacuatie-Interventietijd (*): 1 tot 9 minuten	De evacuatie-interventietijd is de tijd die verstrijkt vanaf het aanvaarden van het brandalarm door het drukken op de toets "STILTE" op de MD2400 bedieningsconsole. Indien het brandalarm voor het verstrijken van de interventietijd niet werd aanvaard, start de evacuatieprocedure. Door het drukken op de toets "STILTE" kan de interventietijd opnieuw worden gestart.
Batterijfout: 8 minuten	Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.
Netspanningsfout: 20 minuten	Een netspanningsfout wordt onmiddellijk in het logboek van de C.I.E. MD2400 gemeld. Bediening van de "STILTE" toets heeft geen invloed op de vertragingstijd. Bediening van de "RESET" toets start de vertragingstijd opnieuw.

(*) instelbaar tussen 1 en 9 minuten: contacteer uw installateur voor meer informatie.

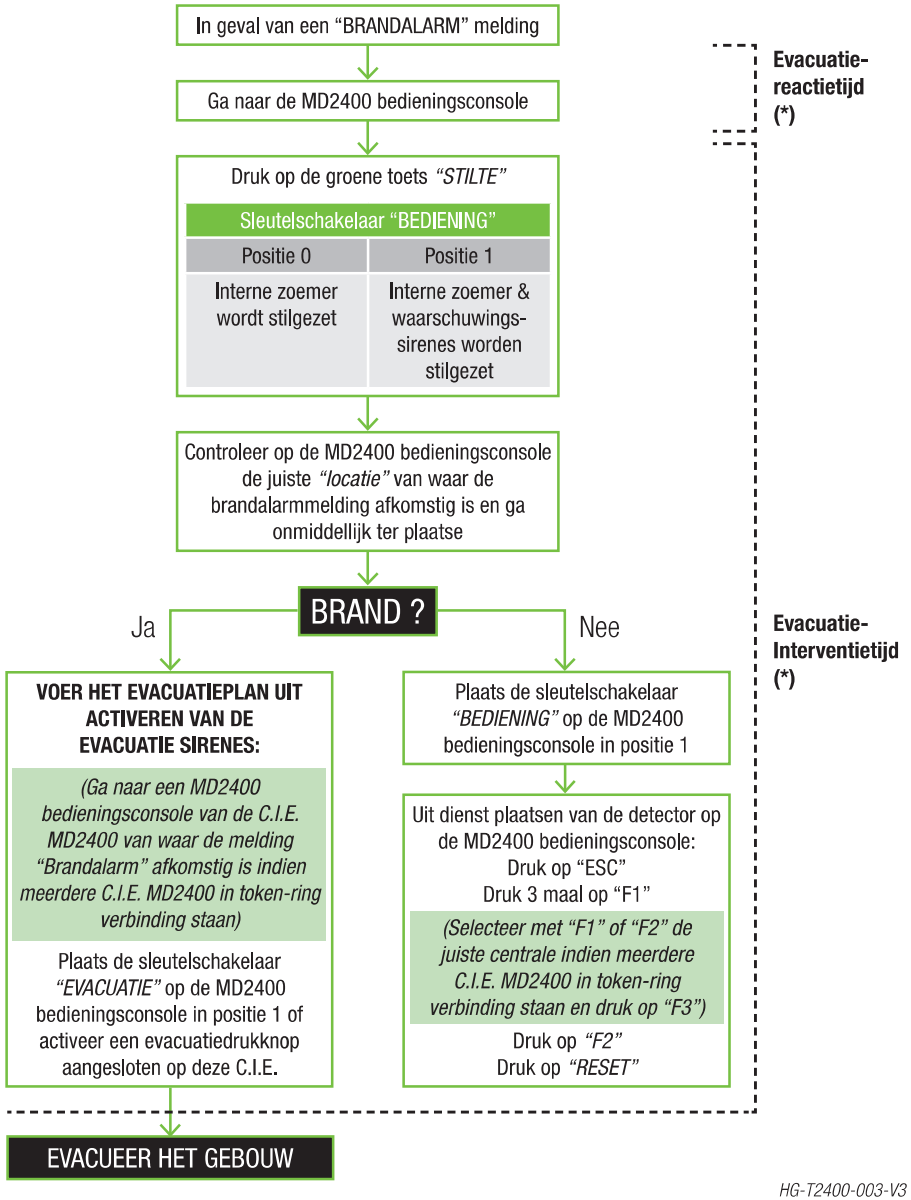

HG-T2400-003-V3